



Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

ul. Zwycięstwa 26 / 43-178 Ornontowice
tel./fax. 32 336 12 33/ e-mail: zgkiw@xl.wp.pl
NIP: 635-16-36-896 / REGON: 276988486

Ornontowice, dnia 2014-04-30

**Biuro Projektowo-Usługowe
„ALDA” S.C.
Hanna i Janusz Francizek
ul. Skrzyszowska 39C
44-300 Wodzisław Śląski**

ZWZGKiW.MS.7020-21/14
ZWZGKiW.TS.7044-01/14

Dotyczy: ul. Bankowej (etap II)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2014r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej wydaje warunki wykonania odwodnienia drogi oraz włączenia do sieci oświetleniowej:

1. Zaprojektować wzdłuż projektowanej drogi ciąg kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 300 mm, z uwzględnieniem włączenia do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, na którym zabudować studnię kanalizacji deszczowej KD z PCV min. Ø 600 mm PCV lub z kręgów betonowych min. Ø 600 mm (kolor zielony na załączniku graficznym – głębokość ułożenia kolektora w miejscu wykonania studni wynosi ok. 1,40 m).
2. Projektowaną drogę oraz chodnik należy wykonać z elementów jej odwodnienia, które należy złączyć do projektowanej studni kanalizacji deszczowej (kolor zielony - zgodnie z załącznikiem graficznym) w ul. Bankowej.
3. Przyłącze wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną a przewody układać zgodnie z PN-B-10 725 na podsypce piaskowej gr. 20 cm i od góry obsypać 30 cm warstwą piasku od wierzchu rury począwszy.
4. Zabrania się włączenia do systemu kanalizacji deszczowej jakichkolwiek urządzeń związanych z gospodarką ściekową na przedmiotowej działce (szambo, kanalizacja wewnętrzna).
5. W obrębie działek występować może nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, które w trakcie realizacji wymaga bezkolizyjnego rozwiązania w stosunku do istniejącego obiektu.
6. Wykonanie włączenia do kanalizacji deszczowej wymaga:
 - projektu technicznego wraz z opisem technicznym i częścią graficzną wykonanego przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane (projektant),
 - pisemnego uzgodnienia w/w rozwiązania projektowego z właścicielem sąsiedniej nieruchomości oraz uzyskanie jego zgody na: wejście w teren, wykonanie wykopów i montażu w/w przyłącza,
 - zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Mikołowie z określeniem, rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia,
 - przed zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Mikołowie należy uzgodnić rozwiązania projektowe z **tut. Zakładem,**

Verte

- zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Mikołowie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
- pisemnego poinformowania **tut. Zakładu** o fakcie przystąpienia do robót budowlanych.
- niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat od dnia wydania.

Po zakończeniu wszystkich prac należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną celem aktualizacji mapy zasadniczej i zgłosić obiekt do odbioru końcowego w **tut. Zakładzie** oraz przekazać jeden egzemplarz tejże inwentaryzacji do **tut. Zakładu**. Inwentaryzacja powinna zawierać mapę zasadniczą z naniesionym przebiegiem kanalizacji, szkice polowe oraz karty studni.

7. Projektowaną instalację oświetlenia ulicznego przy ul. Bankowej należy połączyć z istniejącymi latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Bankowej, zasilanymi ze stacji transformatorowej M1222 (stacja Centrum), typu MR w-b 20/630-3, o numerze fabrycznym 63/98.

Projektowany odcinek instalacji oświetlenia ulicznego powinien zostać wykonany zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanego zadania oraz późniejszymi ustaleniami, a poniższe szczegółowe wytyczne traktować jako ich uzupełnienie.

Kabel układać w ziemi na głębokości ok. 70 cm w 20 cm obsypce piaskowej, z zastosowaniem folii ostrzegawczej w kolorze niebieskim, słupy stalowe ocynkowane malowane na czarno z wysięgnikiem o wysięgu 1m do którego należy zamocować oprawę sodową wysokoprężną typu SGS 70 W. W słupie zastosować 5-cio zaciskowe tabliczki bezpiecznikowe z bezpiecznikiem 6A. Zastosować uziom sztuczny składający się z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25*4, który należy ułożyć we wspólnym wykopie łącznie z kablem oświetleniowym. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN 76/E 05125.

Z poważaniem

KIEROWNIK


inż. Arkadiusz Pamula

Do wiadomości:

Urząd Gminy Ornontowice

W miejscu



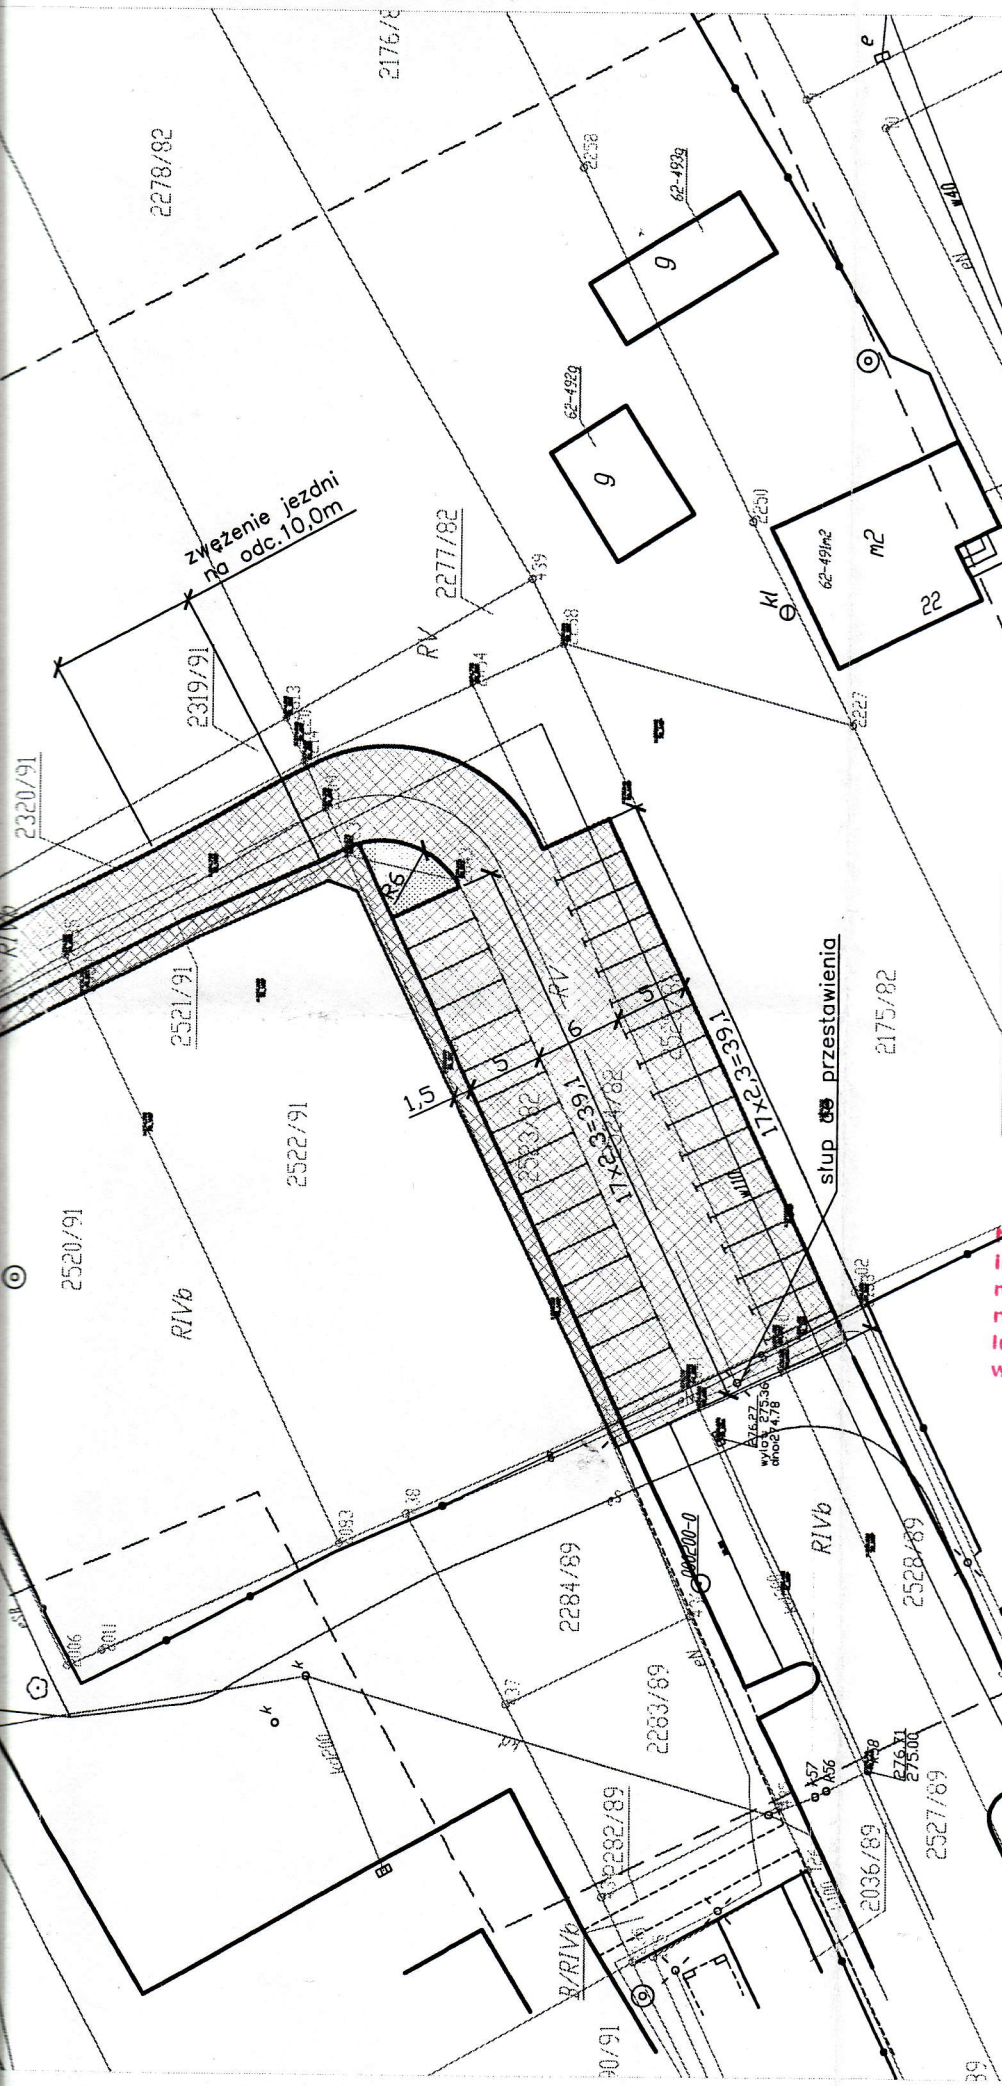

Legenda

- jezdnia z kostki betonowej koloru szarego
- chodnik z kostki betonowej koloru szarego
- zjazdy do posesji z kostki betonowej koloru szarego

Miejsca parkingowe zostaną wykonane z kostki betonowej koloru czerwonego

Nie wykazują się istnienie w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ - ORNONTOWICE
Za zgodność z oryginałem
Ornontowice dnia. 2014 -04- 3 0